






SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

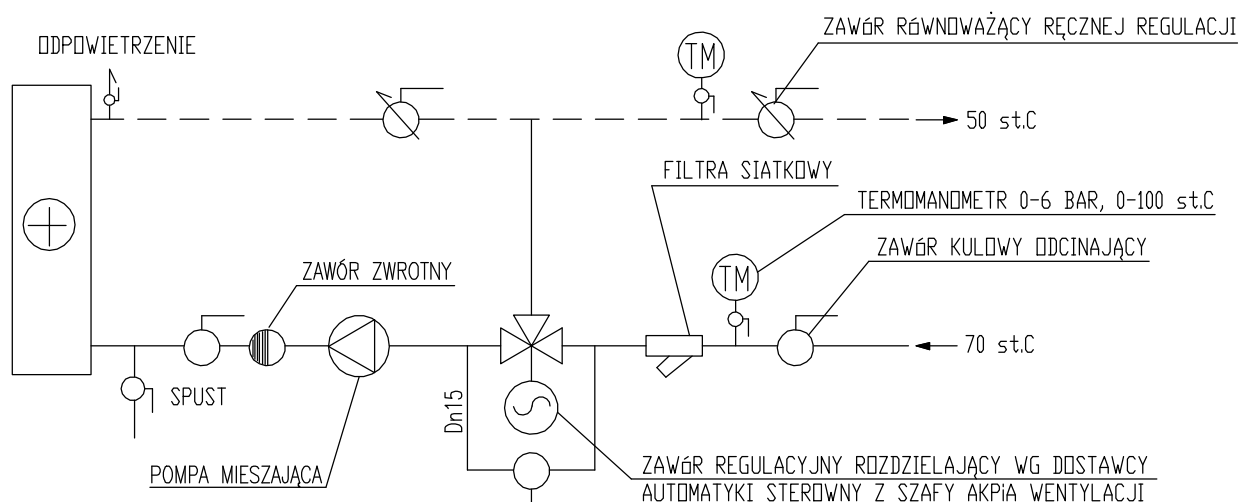

-  ZAWÓR RĘCZNEJ REGULACJI
-  ZAWÓR KULOWY, RĘCZNY
-  TERMOMANOMETR 0-6 bar, 0-100 st.C
-  FILTR SIATKOWY □ LICZBIE OCZEK 600/cm²

UWAGA:

POKAZANA KOLEJNOŚĆ PRZYŁĄCZA (GÓRA/DÓŁ - POWRÓT/ZASILANIE) JEST SCHEMATYCZNA. PODŁĄCZENIE ZASILANIE / POWRÓT NALEŻY WYKONAĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRODUCENTA DOSTARCZONEJ WRAZ Z URZĄDZENIEM.