


## SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA ROZDZIELACZY INST. WODY LODOWEJ

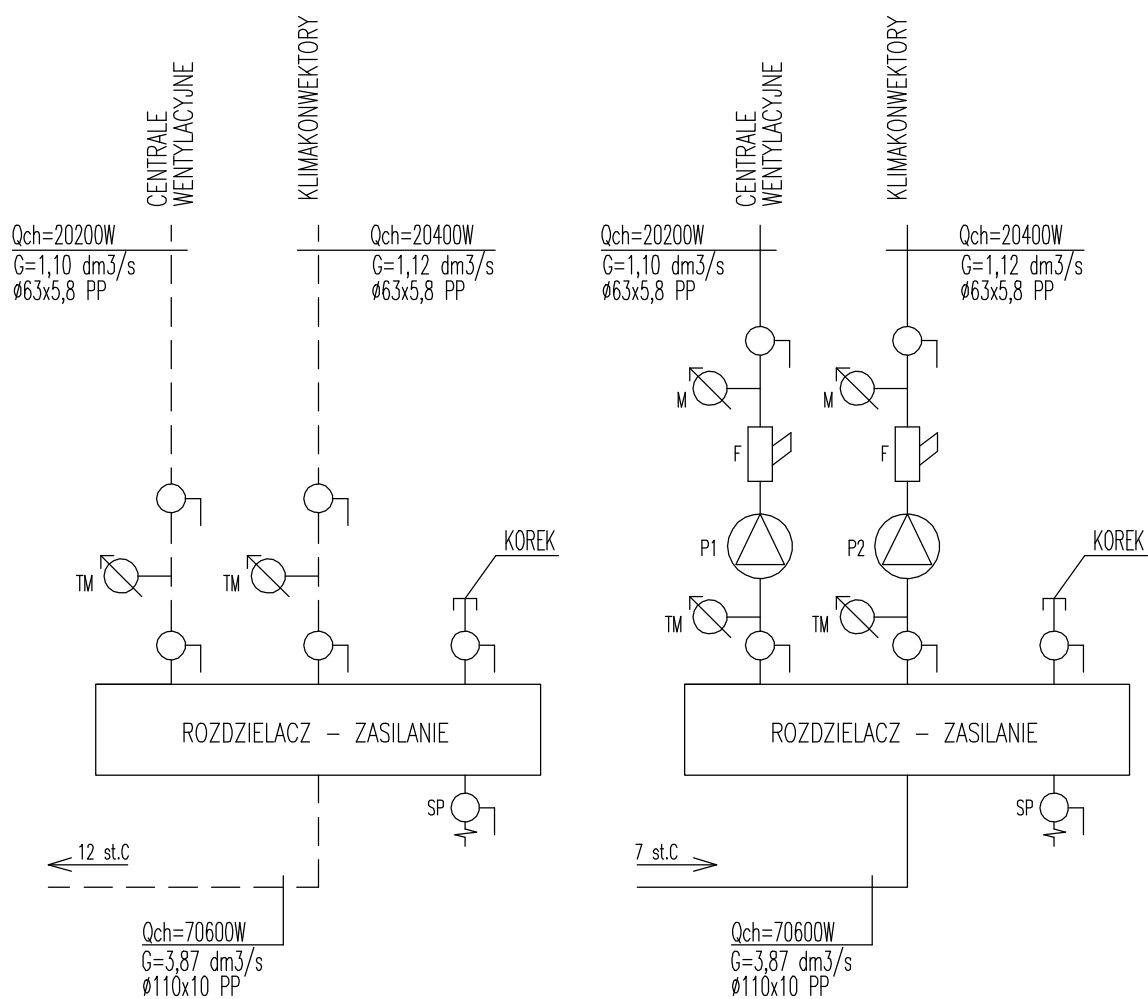

-  ZAWÓR KULOWY, RĘCZNY
-  MANOMETR 0-6 bar
-  TERMOMANOMETR 0-6 bar, 0-30 st.C lub 0-100 st.C
-  FILTR SIATKOWY
-  ZAWÓR KULOWY SPUSTOWY
-  POMPA OBIEGOWA DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
-  POMPA OBIEGOWA DLA KLIMAKONWEKTORÓW